

Návod k regulátoru ZMC
Regulátor jalového výkonu JALO
v2.40 panel

Značná část elektrických zařízení potřebuje ke své činnosti tzv. jalový výkon. Ten je možné odebírat přímo ze sítě, síť se tím však zbytečně zatěžuje, navíc velké odběry jsou penalizovány. Proto je výhodnější jalový výkon vyrobit pomocí sady kondenzátorů a vhodného regulátoru.



Popis funkce

Informace o aktuálním odběru činného a induktivního, popř. kapacitního výkonu je dodávána ve formě pulsů z elektroměru. Ta je pak regulátorem vyhodnocena a následně vybrána nevhodnější kombinace kondenzátorů. Kombinace je vybírána na základě požadovaného účinníku ($\cos \varphi$) a pěti kritérií. Vše se nastavuje přímo na přístroji, není nutné žádné další zařízení. Napájení je ze sítě 230V, výstupy jsou reléové, vybavené odrušovacím členem. Přístroj se vyrábí ve verzi 5, 8 a 12 výstupů.

Použití

Všude tam, kde jsou k dispozici pulsy z elektroměru. Počínaje malými provozy (zemědělství, dílny, ...) až po velké podniky.

Přední panel, zadní strana

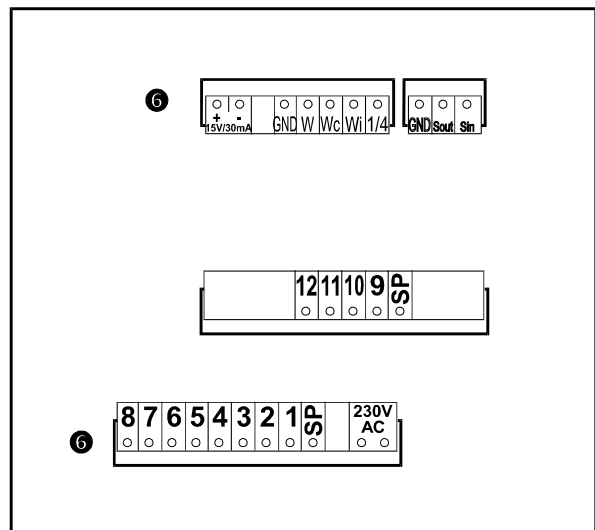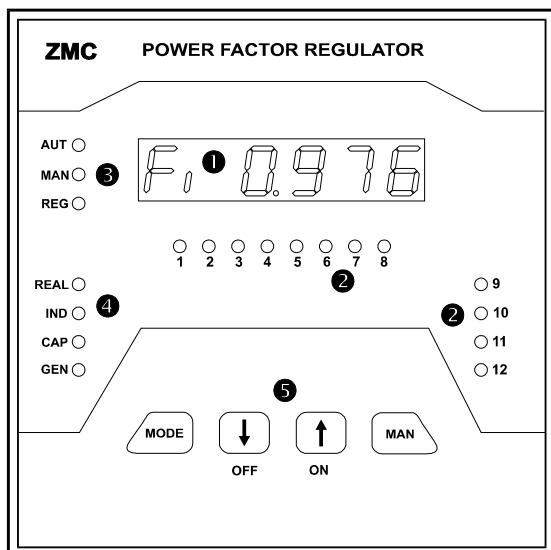

Display: ❶ Přístroj je osazen 6-ti místným displayem ze sedmisegmentových LED zobrazovačů. První dva znaky jsou zelené a znázorňují zkratku zobrazovaného či programovaného parametru, popř. hlášení. Zbylé čtyři znaky jsou červené a zobrazují hodnotu parametru, popř. význam hlášení.

LED diody: Na panelu jsou umístěny tři bloky LED diod.

- 1) Zelené ❷ - indikují stav jednotlivých výstupů - svítí-li, výstup je sepnut
- 2) Červené ❸ - indikují stav přístroje
 - "AUT" - svítí trvale, pokud není přístroj v manuálním režimu
 - "MAN" – bliká, je-li přístroj v manuálním režimu
 - "REG" - blikne při regulaci, svítí, když se čeká na stupeň, který ještě nelze připojit
- 3) Žluté ❹ - indikují stav vstupů
 - "REAL" - blikne při příchodu a akceptování pulsu činného výkonu
 - "IND" - blikne při příchodu a akceptování pulsu indukčního výkonu
 - "CAP" - blikne při příchodu a akceptování pulsu kapacitního výkonu
 - "GEN" - blikne při příchodu a akceptování pulsu uzavírajícího čtvrt hodinu

Tlačítka: ❺ Na panelu jsou umístěny čtyři tlačítka

- 1) **MODE/PROG**- volba zobrazovaného a programovaného parametru
 - Dlouhý stisk - vstup a výstup z režimu nastavování
- 2) ↓ (směr dolů) - snižování hodnoty parametru
 - krokování v historii
 - vypnutí relé v manuálním režimu
- 2) ↑ (směr nahoru)- zvyšování hodnoty parametru
 - krokování v historii
 - zapnutí relé v manuálním režimu
- 3) **M** (manuál) - Výběr relé v manuálním režimu
 - Dlouhý stisk - vstup a výstup z manuálního režimu

Svorkovnice: ❻

- 1) Svorky 230V~ a kontakty výstupních relé

Svorky pro připojení napájecího napětí připojíte mezi libovolnou fázi a svorku (PE)N.

Kontakty relé jsou galvanicky odděleny od napájecího napětí i vnitřního potenciálu přístroje.

Svorky kontaktů relé můžete připojit na libovolnou fázi, popř. i na jiné napětí.

U 12-ti výstupové verze jsou svorky relé rozděleny do 2 svorkovnic.

- 2) Svorky pulsu a pomocného napájecího zdroje

Slouží pro přivedení pulsu z digitálního elektroměru. Je vyžadována úroveň 12V. Svorky pulsu jsou galvanicky odděleny jak od napájecího napětí, tak od vnitřního potenciálu přístroje.

W, Wi, Wc jsou pulsy výkonů, 1/4 je puls oznamující konec čtvrt hodiny. V regulaci slouží pouze na synchronizování záznamu historie. Nebude-li připojen, neovlivní funkci regulátoru.

Zdroj napětí se používá v případě, kdy zdroj pulsu není realizován napěťovým výstupem, ale polovodičovým popř. mechanickým spínacím prvkem.


- 3) Svorky sériové komunikace (další informace v samostatné kapitole)

Montáž

Montáž se provádí do panelu. Rozměr otvoru je 135 x 135 mm, minimální hloubka skříně 120mm. Tloušťka panelu musí být v rozsahu 1 ÷ 5 mm. Vodiče se připojí dle schématu.

Schéma připojení

Typické zapojení s použitím pomocného zdroje a optického rozhraní

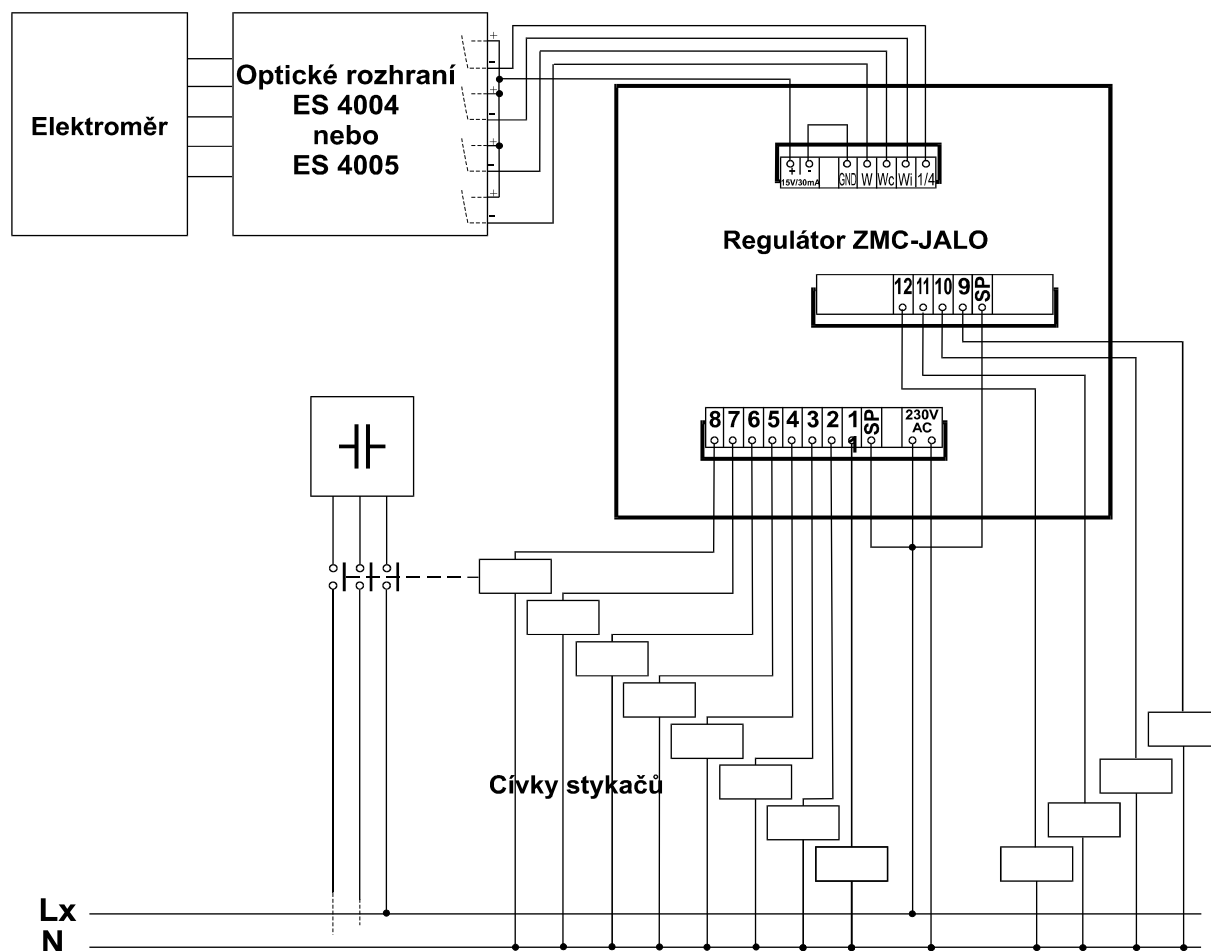

Uvedení do provozu

Po zapnutí display postupně zobrazí, hlášení "Ab JALO" (název zařízení) a "v 2.40" (verze software), pak aktuální $\cos \varphi$. Každý údaj je doprovázen zvukovou signalizací. Zkontrolujte správné zapojení zdrojů pulsů (blikají žluté LED) a funkčnost jednotlivých okruhů (viz. kapitola Obsluha).

Obsluha

Prohlížení parametrů: Listování aktuálními hodnotami veličin se provádí krátkým stiskem klávesy MODE/PROG. Pokud 20s žádnou klávesu nestisknete, zobrazení se automaticky vrátí na 1. parametr, tj. aktuální účinník.

Zobrazované veličiny

Symbol	Rozsah	Jednotka	Popis
Fi / Fc	0.00 ÷ 1.00	-	Aktuální hodnota $\cos\varphi$ Fi se zobrazuje při induktivním účinníku, Fc při kapacitním.
Pn	0.0 ÷ 5000	kW	Aktuální hodnota činného výkonu
Pi / Pc	0.0 ÷ 5000	kVAr	Aktuální hodnota jalového výkonu Pi se zobrazuje při induktivním odběru, Pc při kapacitním.
F0 ÷ F9	0.00 ÷ 1.00	-	Denní historie $\cos\varphi$ F0 je průměrný účinník v aktuálním dnu, F1 ÷ F9 je průměrný účinník v předchozích dnech. Listuje se tlačítky ↑ a ↓

Nastavení: Do režimu programování se vstupuje dlouhým stiskem tlačítka MODE/PROG.. Pak je nutné zadat správné heslo, které potvrdíte krátkým stiskem MODE/PROG. Pokud je heslo chybné, budete vyzváni k opětovnému vložení. Pak se postupně zobrazují parametry dle následující tabulky. Jednotlivé parametry se přepínají krátkým stiskem klávesy MODE/PROG, hodnota se mění tlačítky ↑ a ↓. Výstup z programování a uložení všech parametrů se provede opět dlouhým stiskem MODE/PROG. Pokud toto neprovedete, dojde 20s po posledním stisku tlačítka k výstupu z nastavování automaticky a obnoví se původní hodnoty.

Nastavované veličiny

Symbol	Rozsah	Jednotka	Popis
--	0 ÷ 255	-	Heslo – vložte 222 Správná hodnota umožní nastavení dalších parametrů
EP	0 ÷ 2000	W/Puls	Konstanta elektroměru Váha činného pulsu (0 – podřízený – slave režim)
EJ	1 ÷ 2000	VAr/Puls	Konstanta elektroměru Váha induktivního a kapacitního pulsu (parametr se zobrazuje pouze při nenulovém EP)
SL	2 možnosti	-	Volba Slave režimu CASC – kaskáda – rozšíření počtu výstupů CLONE – klonování – paralelní chod přístrojů v různých místech (parametr se zobrazuje pouze při nulovém EP)
^F	0.72 ÷ 0.99	-	Horní mez účinníku Regulátor bude udržovat účinník vždy pod touto mezí
uF	0.72 ÷ 0.99	-	Dolní mez účinníku Regulátor se bude snažit udržet účinník nad touto mezí
oP	6 možností	-	Optimalizace dle kritérií na rychlost, přesnost, vyváženost či úspornost
tC	20 ÷ 250	s	Vybíjecí doba kondenzátorů spínaných relé Minimální doba mezi odpojením a opětovným připojením kondenzátoru v základní skupině (spínaných pomocí relé)
t0	0 ÷ 20	s	Vybíjecí doba kondenzátorů spínaných polovodičem Minimální doba mezi odpojením a opětovným připojením kondenzátoru ve skupině spínaných polovodičem
tt	5 ÷ 50	min	Doba odpojení Doba, za kterou regulátor odpojí všechny stupně, neprijde-li žádný puls (činný, induktivní, kapacitní).
PC	0.01 ÷ 500	kVar	Základní kapacita kondenzátorů
PL	0.01 ÷ 500	kVar	Základní indukčnost kompenzačních tlumivek
nC	0 ÷ 5/8	-	Počet osazených stupňů spínaných polovodičem Osazují se od nejnižšího stupně.
nL	0 ÷ 5/8	-	Počet osazených kompenzačních tlumivek Tlumivky se osazují od nejvyššího stupně.
C1 ... Cn	0 ÷ 100	-	Násobek základní kapacity n ... počet výstupů regulátoru osazených kondenzátory
L _{n+1} ... L5/8/12	0 ÷ 100	-	Násobek základní indukčnosti n ... počet výstupů regulátoru osazených kondenzátory
r1 ... r5/8/12	0,0 ÷ 25.0	1000	Počet sepnutí jednotlivých relé (v tisících) – pouze zobrazení Listuje se tlačítky ↑ a ↓.

Pozn nC, nL.:

Nejlépe vysvětlíme na příkladu:

Máme 8stupňový regulátor, 3 stupně rychlé a 2 tlumivky. Volíme nC = 3 a nL = 2. Pak polovodičové stupně připojte na výstupy 1,2 a 3 a tlumivky na 7 a 8.

Parametry se budou zobrazovat následovně: ... ,C1,C2,C3,C4,C5,C6,L7,L8, ...

Regulace: Přístroj měří interval mezi jednotlivými pulsy a reguluje tak aby se účinník pohyboval v nastavených mezích. Pro spuštění regulace musí nastat alespoň jedna z následujících podmínek: Musí přijít alespoň

- a) dva induktivní pulsy,
- b) Jeden kapacitní puls
- c) deset činných pulsů

Reakce regulátoru je následující: Při dvou induktivních nebo dvou kapacitních pulsech spočítá vhodnou kombinaci a připojí/odpojí ji. Při jednom kapacitním pulsu odpojí kondenzátor na nejvyšší pozici, není-li již žádný připojen, připojí tlumivku na poslední pozici. Pokud přijde 10 činných pulsů a žádný nebo jeden jalový, znamená to, že je účinník mezi 0.99 a 1.00 a podle toho se některé stupně odpojí. Je-li váha činných a jalových pulsů odlišná, hodnota 10 se přepočte v jejich poměru. Pokud regulátor zvolil kombinaci, při které čeká na vybití některých kondenzátorů a změní se podmínky, vypočte se nová kombinace, vhodnější pro aktuální situaci. Pokud jsou k regulátoru připojeny kompenzační tlumivky, připojují se dle následujících pravidel: Regulátor se snaží najít takovou kombinaci tlumivek, aby byl účinník co nejblíže horní mezi. Vyšší prioritu má kombinace, která je pod horní mezí. Je zajištěno (s výjimkou manuálního režimu), aby nedocházelo k současnému připojování kondenzátorů a tlumivek.

oP - Optimalizace:

Přístroj umožňuje optimalizovat kombinaci kondenzátorů dle 5 kritérií: Rychlost, spínaný výkon, přesnost, vyváženost jednotlivých stupňů a průměrný účinník. Na výběr máte 6 kombinací, pro různé typy provozu:

Symbol	Význam
Uni	Univerzální nastavení, všechna kritéria jsou v optimálním poměru
EqL	Při výběru stupňů je kladen důraz na rovnoměrné využití jednotlivých stupňů.
PrEC	Vybírá kombinace, aby byl okamžitý účinník uprostřed nastaveného intervalu
AVG	Vybírá kombinace, aby byl průměrný účinník uprostřed nastaveného intervalu
SAVE	Minimalizuje celkový počet sepnutí a šetří tím stykače
MSt	Volba pro režim MASTER, jsou-li reg. kaskádně řazeny

Sériová linka:

Regulátor může být osazen sériovou linku (volitelně RS232, nebo RS485). Její parametry jsou 9600Bd, 1 stop bit, žádná parita, CTS/RST nepoužito, Xon/Xoff nepoužito.

Přes sériovou linku je možné stahovat historii regulace (příkaz HIST) (denní odběry a průměrný účinník v 24hodinových intervalech, hloubka je 100 dní) a počet sepnutí jednotlivých stykačů (příkaz CVAK). Verzi software lze zjistit (kromě nápisu po zapnutí) příkazem VER. Regulátory lze propojovat.



Od verze 2.28 lze k nastavení a vyčítání použít program ZMC-SETUP a kabel ZMC-LINK, který se připojuje do programovacího konektoru, umístěného pod zadním krytem.

Spojování regulátorů

Přístroj umí pracovat ve speciálních režimech, kdy je jeden přístroj řídicí (master) a jeden nebo více řízených (slave). U řízených přístrojů je změněna funkce kontrolky "AUT". Pokud svítí, signalizuje stav, že regulátory jsou spojeny a probíhá komunikace, v normálním provozu by tedy měla svítit trvale.

Pulsy z elektroměru se přivedou pouze do mastera. Do režimu slave se regulátor uvede vynulováním parametru EP (Konstanta elektroměru - činné pulsy)

Přístroje propojte třemi vodiči sériové linky následovně:

RS 232	RS 485
	
Rx – Tx	A – A
Tx – Rx	B – B
GND – GND	GND – GND

1) Kaskádní řazení

Dva regulátory lze spojit, čímž je možné rozšířit počet výstupů až na 24.

Parametr SL nastavte na CASC, display zobrazuje nápis "_SLAVE", režim master není třeba nijak nastavovat. Oba regulátory musí mít shodnou hodnotu parametru PC (zákl. kapacita kondenzátorů), slave neumožňuje pracovat s indukčnostmi, tzn. parametr nL musí být nulový.

Systém pracuje tak, že master provede hlavní regulaci, slave ji upřesní. Každý regulátor si prohledává "své" stupně a počítá se "svými" parametry. V masteru je vhodné nastavit optimalizaci spínání "Mst".

Kondenzátory s větší kapacitou musí být připojeny k masteru.

2) Klonování

Vznikne-li potřeba připojovat baterie kondenzátorů v různých místech a přístroje řídit z jednoho místa, použijte režim paralelního chodu – klonování. V případě linky 232 lze spojit dva přístroje, v případě 485 až 16.

parametr SL nastavte na CLONE, display zobrazuje nápis "_CLONE", režim master není třeba nijak nastavovat. Master provádí regulaci a stav svých výstupů posílá řízeným přístrojům. Ty jej kopírují. Slave si však sám kontroluje vybíjecí časy kondenzátorů a umožňuje manuální režim. Regulátory v tomto režimu by měli mít stejný počet výstupů a shodně nastaveny parametry tC, eventuelně t0. (doba znovupřipojení na síť)

Obdobně lze rozšířit regulátor ZMC-AJA (kompenzační regulátor s proudovým a napěťovým vstupem). ZMC-AJA je master a k němu se připojí ZMC-JALO jako slave.

Hlášení:

Hlášení	Význam (odstranění)
Er EEP	Chyba uložení parametrů – vstupte do programování, zkontrolujte a uložte.
Er nL	V režimu SLAVE jsou nastaveny indukčnosti – opravte
Er PC	V regulátoru MASTER a SLAVE je rozdílně nastaven parametr PC (základní kapacita) – opravte
_SLAVE	regulátor je v režimu SLAVE – rozšíření počtu výstupů, neměří a čeká na příkazy od MASTERa
_CLONE	regulátor je v režimu CLONE – paralelního chodu, neměří a čeká na příkazy od MASTERa

Parametry:

Vstupy:	4 x pulsy 3 ÷ 30V DC, délka min. 0,1s
Výstupy:	5, 8 nebo 12 relé
Interface	6-ti znakový sedmissegmentový display, 12,15 nebo 19 x LED, piezo, 4 tlačítka
Algoritmus spínání	Nejvhodnější kombinace dle kritérií
Další funkce	Zobrazení výkonů
Sériová linka	RS232 / RS485

Rozměry VxŠxH	144 x 144 x 90mm
Hmotnost	500g / 510g / 550g
Napájení	230V
Spotřeba	3W
Krytí	IP20
Třída impulsního přepětí	II dle IEC 664-I